

LEGENDA :

DZNAČ.	CHARAKTERISTIKA	TYP
A	OSVĚTLIVACÍ RAMPA STROPNÍ NEBO ZAVĚŠENÁ S NÁTĚČIVÝMI SV. ZDROJI 4x REFLEKTOVÁ ŽÁROVKY 230V/60W-E27, IP20	DLE VÝBĚRU V OBRCHODNÍ SITTI
B	SVITIDLO ŽÁROVKOVÉ INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ VČETNĚ BILÉHO DEKORATIVNÍHO RÁMEČKU	IN-12 D5/042 M4
D1	SVITIDLO ŽÁROVKOVÉ INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO DEKORATIVNÍHO RÁMEČKU	IN-12 K5/042 M23
D	SVITIDLO INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO DEKORATIVNÍHO RÁMEČKU	IN-12 K5/042 M23
E	SVITIDLO ŽÁROVKOVÉ INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO DEKORATIVNÍHO RÁMEČKU	IN-12 D2/040 C4
E1	SVITIDLO ŽÁROVKOVÉ INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ BEZ DEKORATIVNÍHO RÁMEČKU	IN-12 D2/040
F	SVITIDLO INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO DEKORATIVNÍHO RÁMEČKU	IN-22 K6/062 V23
G	SVITIDLO INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO DEKORATIVNÍHO RÁMEČKU	IN-22 K7/072 G23
H	SVITIDLO ZÁŘIVKOVÉ INTERIEROVÉ S KRYTEM	CORNELINE 85020/08
H1	SVITIDLO ZÁŘIVKOVÉ INTERIEROVÉ S KRYTEM	CORNELINE 85020/18
I	VYPÍNAKÝ VÝVOD PRO SVITIDLO VESTAVĚNÉ DO TĚLALNÍ SKŘÍTKY	DLE VÝBĚRU V OBRCHODNÍ SITTI
J	SVITIDLO ŽÁROVKOVÉ INTERIEROVÉ NÁSTĚNNÉ VČETNĚ DEKORATIVNÍHO RÁMEČKU	IN-12 K5/242/123
K	SVITIDLO ŽÁROVKOVÉ PRO NÁROČNĚ PROSTŘEDÍ	IN-52
L	SVITIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ S LÉŠTĚNÍM MŘÍŽKOU	ESC 236 EV6
M	SVITIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ S BÍLOU MŘÍŽKOU SAMOSTATNĚ SPÍNAKÝ ZDROJÍ	ESC 336 EV1
D	SVITIDLO ŽÁROVKOVÉ PRO EXTERIERY S INFRAPASIVNÍM SNIŽAČEM	DLE VÝBĚRU V OBRCHODNÍ SITTI
P	SVITIDLO ŽÁROVKOVÉ PRO EXTERIERY	EHK 160
Q	SVITIDLO ŽÁROVKOVÉ PRO NÁROČNĚ PROSTŘEDÍ	IN-72
R	SVITIDLO NODUOVÉ PRO NEKRYVÁLÉ OSV. S VESTAVĚNÝM AKU	FK6/040/C23
S	KOMBINOVANĚ NODUOVÉ SVITIDLO S VESTAVĚNÝM AKU	851 SA/042/M23
V	VENT. RADIÁLNÍ S ČASOVÝM DOBĚHEM A ZP. KLAPOU	EB 100 T
W	VENT. RADIÁLNÍ S ČASOVÝM DOBĚHEM A ZP. KLAPOU	EB 250 T
X	VENT. AXIÁLNÍ S ČASOVÝM DOBĚHEM A ZP. KLAPOU	DECOR 100 CR2
Y	VENT. AXIÁLNÍ S ČASOVÝM DOBĚHEM A ZP. KLAPOU	DECOR 300 CR2

POZNÁMKA :


SPÍNAČE A ZÁSUVKY JSOU V PROVEDENÍ TANGU. ZÁSUVKY S OZNAČENÍM "P" JSOU S INTEGROVANOU PŘEPĚTIVOU OCHRANOU. ZÁSUVKY S OZNAČENÍM "V" JSOU V KRYTÍ IP44 PRO POUKROVOU MONITÁŽ. PŘÍSTROJE S OZNAČENÍM "K" JSOU V KRYTÍ IP44 PRO ZAPUŠTĚNÍ MONITÁŽ. NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE STANDARDNĚ VÝŠKA UMÍSTĚNÍ SPÍNAČŮ v=1,2m A ZÁSUVK V=0,5m. VÝŠKA ZÁSUVK V BLÍZKOSTI UMÝVACÍCH PROSTORŮ UMÝVADEL, V KUPELNÁCH A NAD KUCHYNSKOU LINKOU JE 1,2m. SPÍNAČE A ZÁSUVKY V PROSTRECH URČENÝCH PRO VODIČKÁŘE MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÝ VE VÝŠCE MAX. 1,1m NAD PODLAHOU.

VÝVODY V PROSTORU KUCHYŇSKÉ LINKY UPŘESNIT PODLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ LINKY. SPÍNAČE A ZÁSUVKY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÝ MIMO UMÝVACÍ PROSTORY UMÝVADEL A DŘEZŮ. DÍGESTER NAD SPORÁKEM NARÁŽET ZE SVĚTELNÝCH OBVODŮ! OCELDVODU VLÍDŽKU KOMANDOVÁNÍ TĚLESA, PLYNOVODNÉ POTRUBÍ, POTRUBÍ OT, ROZSAHLÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE, OCHRANNÉ PŘEPIDNICE ROZVADĚČŮ A UZENĚNÍ OBJEKTU SPOJIT S PŘÍPOJNICÍ HDP. PŘÍPOJNĚ PROVĚST VODIČI CÍA ULIŽENÝMI V INST. TRUBKÁCH.

VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT		HLINIZENÝR PROJEKTU		GENERALNI PROJEKTANT	
Ing. V. Špíchal		Ing. V. Špíchal		Ing. T. Fríš			
INVESTOR: Pardubický kraj							
AKCE: OŠTAV SOCIÁLNÍ PĚČE ŽAMPACH, DOMOV POD HRADEM "Domky Ve Stráni Žampach" (chráněné bydlení pro klienty ÚSP)						PROJEKTANT PROFESE ADECO s.r.o. Komenského 726 560 02 Česká Třebová	
PROFESSE: ELEKTRO		OBJEKT: SO-01 "ADAM"		Č.ZAK. 13/2004		STUPĚN PPS	
VÝKRES		SITUÁČNÍ SCHEMA- SVĚTELNĚ A ZÁSUVKOVĚ ROZVODY V PODKROVÍ		DATUM 03/2004		MĚŘÍTKO Č.V.	
				1:50		4	

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
201	CHODBA
202	ZÁCHOD
203	ZÁCHOD
204	KOUPELNA
205	LOŽNICE
206	LOŽNICE
207	LOŽNICE
208	LOŽNICE
209	OKALD

VÝPIS MÍSTNOSTI

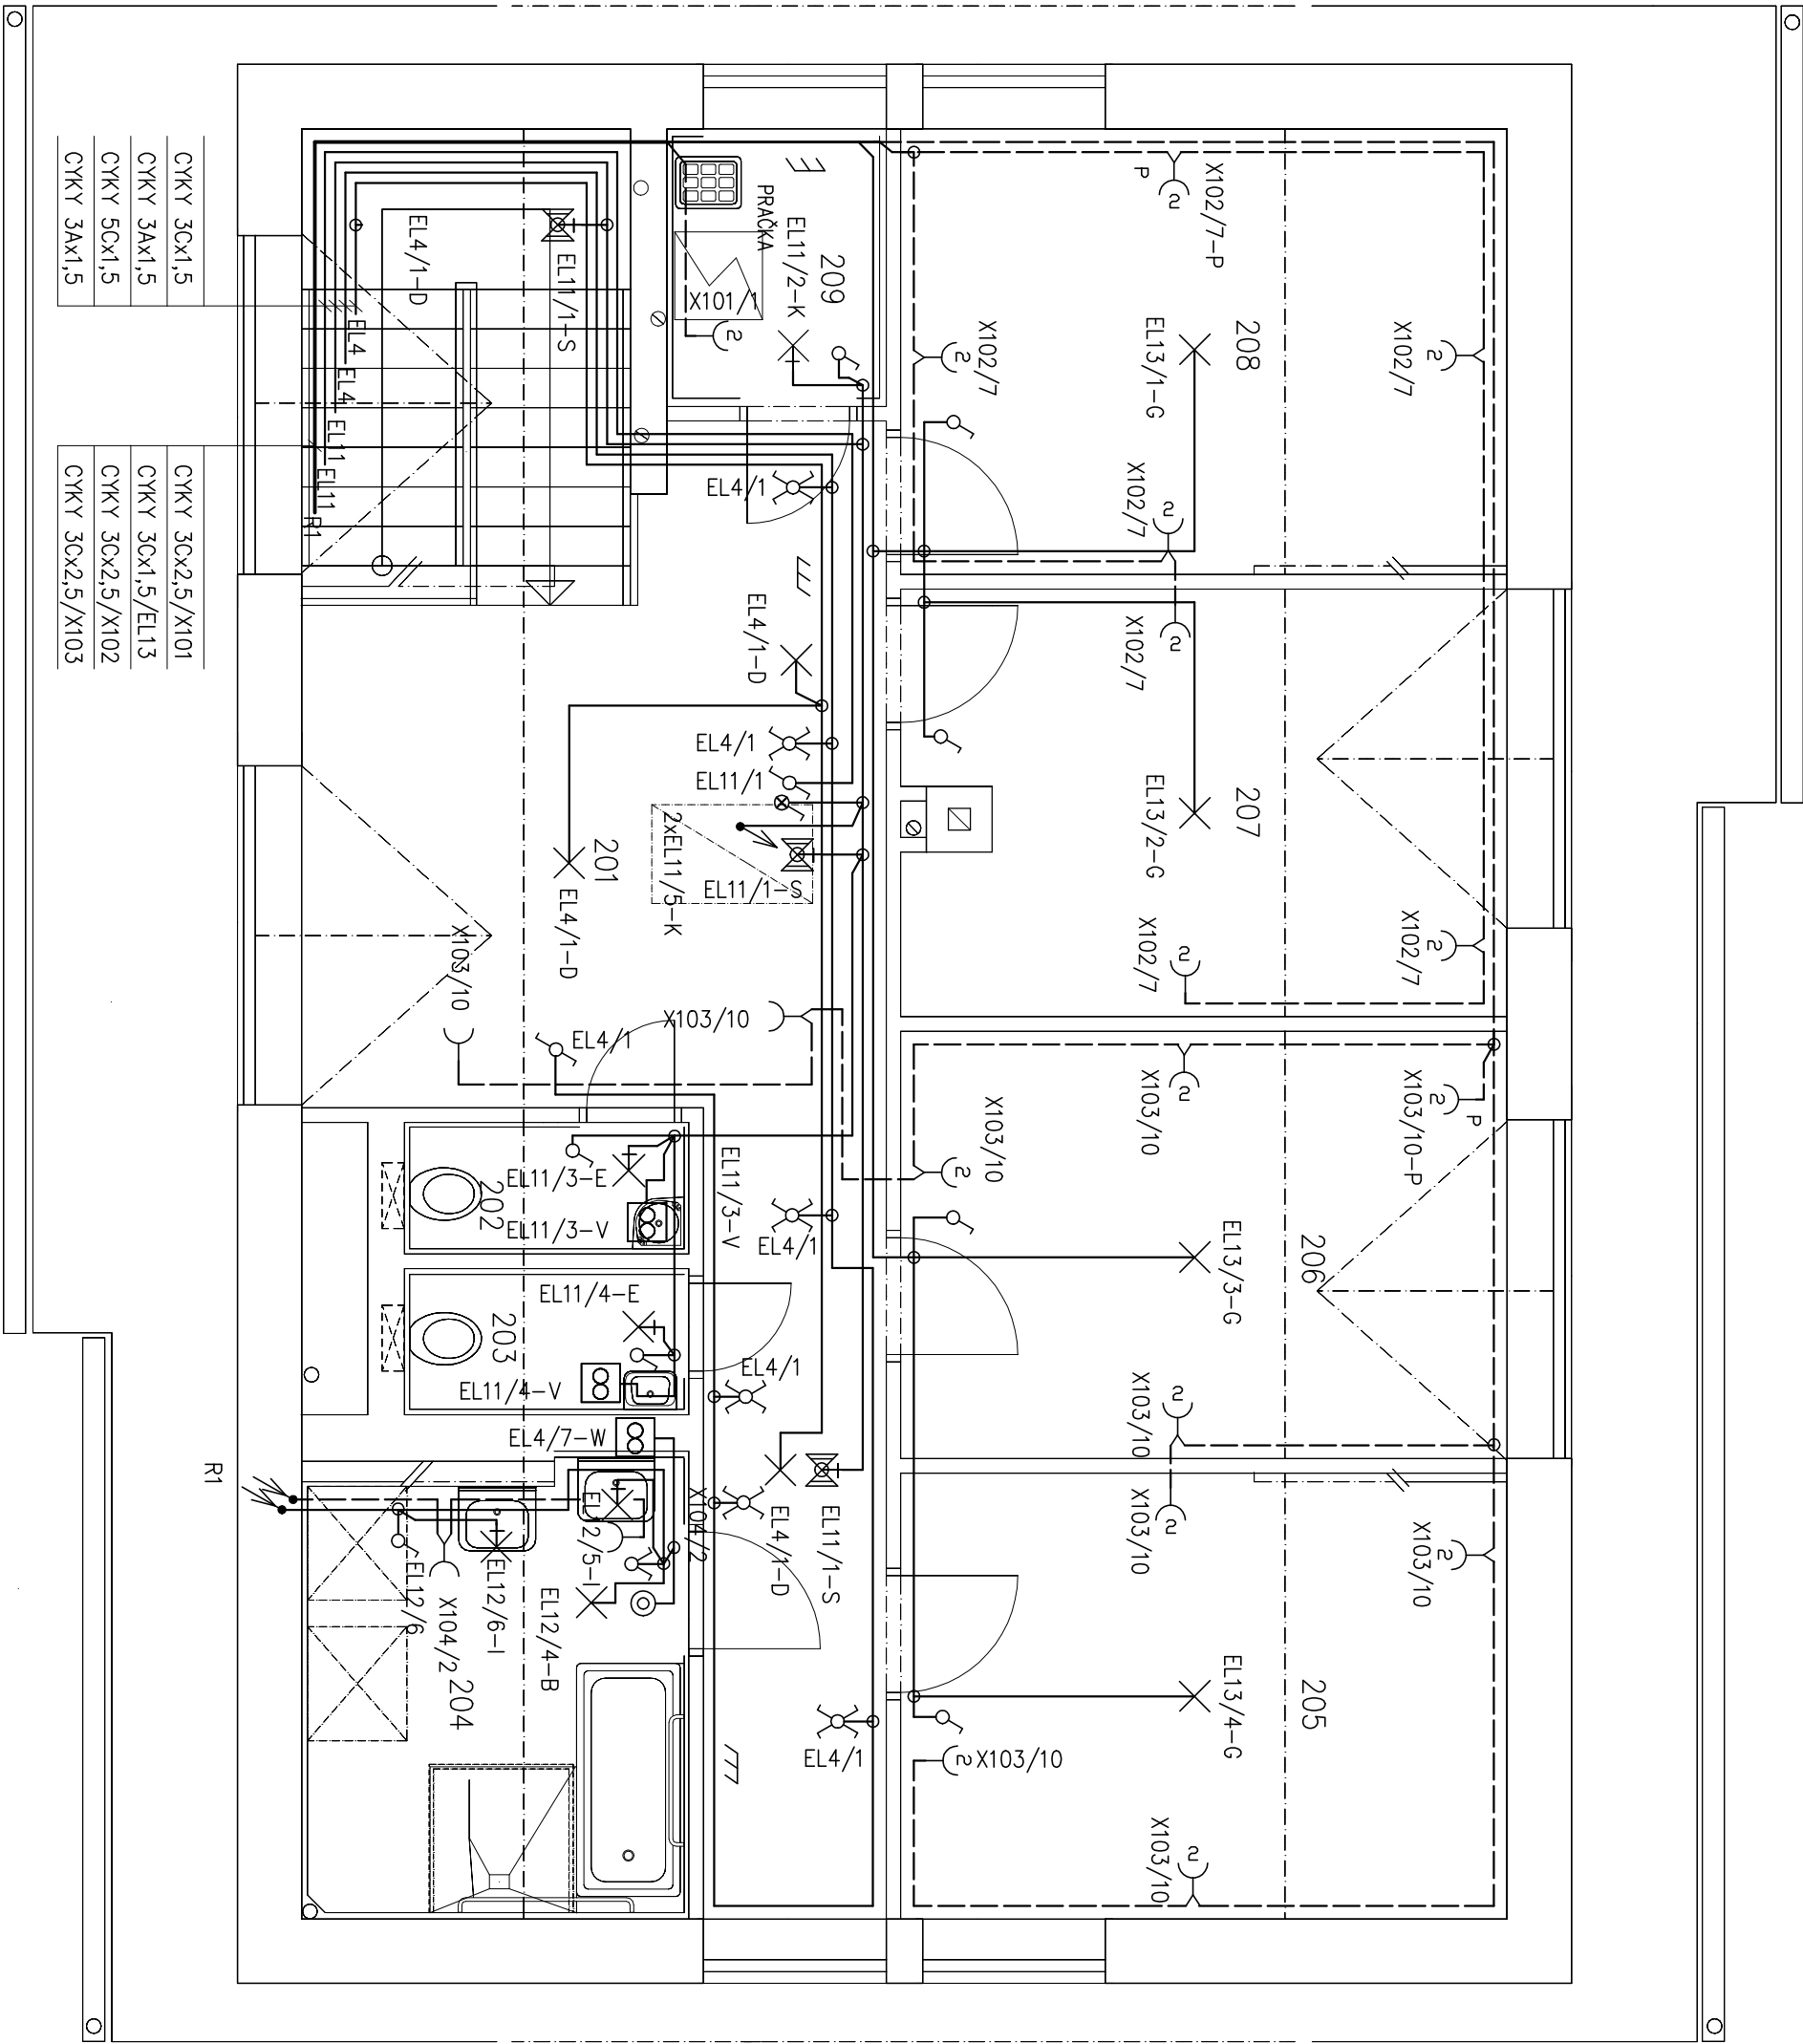

CYKY 3CA1,5	CYKY 3CA2,5/X101
CYKY 3AX1,5	CYKY 3CA1,5/EL3
CYKY 5CA1,5	CYKY 3CA2,5/X102
CYKY 3AX1,5	CYKY 3CA2,5/X103

CYKY 3CA1,5	CYKY 3CA2,5/X101
CYKY 3AX1,5	CYKY 3CA1,5/EL3
CYKY 5CA1,5	CYKY 3CA2,5/X102
CYKY 3AX1,5	CYKY 3CA2,5/X103

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM. ZÁKLADNĚ SAMOČINNÝM DOPLENĚM DD ZDROJE V SOUSTAVĚ TN ZVÝŠENÁ. DOPLNJČÍM POSPUDJVNĚM (KUPELNÝ) DÍPLIKOVÁ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ. PRUDUDVÝM CHRÁNČEM