

LEGENDA :

DZNAČ.	CHARAKTERISTIKA	TVP
A	OSVĚTLUJACÍ RAMPA STROPNÍ NEBO ZAVĚŠENÁ S NATÍČIVÝMI SV. ZDROJI 4x REFLEKTOROVÁ ŽÁROVKA 230V/60W-E27, IP20	DLE VÝBĚRU V OBOCHOMI SITII
B	SVĚTLIDLO ŽÁROVKOVÉ INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ VČETNĚ BÍLÉHO DEKORATIVNÍHO RAMĚČKU	IN-12 D5/042 M4
D1	SVĚTLIDLO ŽÁROVKOVÉ INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO DEKORATIVNÍHO RAMĚČKU	IN-12 K5/042 M23
D	SVĚTLIDLO INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO DEKORATIVNÍHO RAMĚČKU	IN-12 K5/042 M23
E	SVĚTLIDLO ŽÁROVKOVÉ INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ VČETNĚ BÍLÉHO DEKORATIVNÍHO RAMĚČKU	IN-12 D2/040 C4
E1	SVĚTLIDLO ŽÁROVKOVÉ INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ BEZ DEKORATIVNÍHO RAMĚČKU	IN-12 D2/040
F	SVĚTLIDLO INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO DEKORATIVNÍHO RAMĚČKU	IN-22 K6/062 V23
G	SVĚTLIDLO INTERIEROVÉ PŘÍSAZENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO DEKORATIVNÍHO RAMĚČKU	IN-22 K7/072 G23
H	SVĚTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ INTERIEROVÉ S KRYTĚM	CORNELINE 85020/08
H1	SVĚTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ INTERIEROVÉ S KRYTĚM	CORNELINE 85020/18
I	VÝPRAVY VÝVOD PRO SVĚTLIDLO VESTAVĚNÉ DO TOALETNÍ SKŘÍNKY TR.11, IP43	DLE VÝBĚRU V OBOCHOMI SITII
J	SVĚTLIDLO ŽÁROVKOVÉ INTERIEROVÉ NASTĚNNÉ VČETNĚ DEKORATIVNÍHO RAMĚČKU	IN-12 R5/242/L23
K	SVĚTLIDLO ŽÁROVKOVÉ PRO NARČNĚ PROSTŘEDÍ	IN-52
L	SVĚTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ STROPNÍ S LESĚNÝM MŘÍŽKOU 2x236w, IP20	ESC 236 EV6
M	SVĚTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ STROPNÍ S BÍLÝM MŘÍŽKOU SAMOSTATNĚ SPÍNAČE ZDROJŮ	ESC 336 EV1
D	SVĚTLIDLO ŽÁROVKOVÉ PRO EXTERIERY S INFRAČERNÝM SMÍNAČEM	DLE VÝBĚRU V OBOCHOMI SITII
P	SVĚTLIDLO ŽÁROVKOVÉ PRO EXTERIERY	EK 160
Q	SVĚTLIDLO ŽÁROVKOVÉ PRO NARČNĚ PROSTŘEDÍ	IN-72
R	SVĚTLIDLO NODUOVÉ PRO NEUTRALE OSV. S VESTAVĚNÝM AKU 120m IP20	F66/040/C23
S	KOMBINOVANÉ NODUOVÉ SVĚTLIDLO S VESTAVĚNÝM AKU	851 54/042/M23
V	VENT. RADIÁLNÍ S ČASOVÝM DOBĚHEM A ZP. KLAPKOU 230V/30W, IP44, TR.11	EB 100 T
W	VENT. RADIÁLNÍ S ČASOVÝM DOBĚHEM A ZP. KLAPKOU 230V/87W, IP44, TR.11	EB 250 T
X	VENT. AXIÁLNÍ S ČASOVÝM DOBĚHEM A ZP. KLAPKOU 230V/13W, IP44, TR.11	DECOR 100 CRZ
Y	VENT. AXIÁLNÍ S ČASOVÝM DOBĚHEM A ZP. KLAPKOU 230V/35W, IP44, TR.11	DECOR 300 CRZ

POZNÁMKA :

SPÍNAČE A ZÁSUVKY JSOU V PROVEDENÍ TANGL. ZÁSUVKY S OZNAČENÍM "P" JSOU S INTEGROVANOU PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU. ZÁSUVKY S OZNAČENÍM "V" JSOU V KRYTÍ IP44 PRO PLOCHOU MONTÁŽ. PŘÍSTROJE S OZNAČENÍM "K" JSOU V KRYTÍ IP44 PRO ZAPUŠTĚNÍ MONTÁŽ. NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENÍ JINAK, JE STANDARDNÍ VŠAK UMÍSTĚNÍ SPÍNAČŮ v=1,2m A ZÁSUVEK v=0,5m. VÝŠKA ZÁSUVKY V BLÍZKOSTI UMĚVACÍCH PRŮSTORŮ UMYVADEL, V KUPELNÁCH A NAD KUCHYNSKOU LINKOU JE 1,2m.

SPÍNAČE A ZÁSUVKY V PRŮSTORECH URČENÝCH PRO VODIČKÁŘE MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÝ VE VÝŠCE MAX. 1,1m NAD PODLAHOU.


VÝVODY V PRŮSTORU KUCHYŇSKÉ LINKY UPŘESNIT PODLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ LINKY.

SPÍNAČE A ZÁSUVKY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÝ MIMO UMÝVACÍ PRŮSTORY UMYVADEL A DŘEZŮ.

DIGESTOR NAD SPORÁKEM NAPÁJETI ZE SVĚTELNÝCH ODVODŮ!

OCHELNOU VLOŽKU KOMNOVÉHO TĚLESA, PLYNOVODNÍ POTRUBÍ, POTRUBÍ OT, ROZSAHLE KOVOVÉ KONSTRUKCE, OCHRANNÉ PŘÍPOJNICE ROZVADĚČŮ A UZEMNĚNÍ OBJEKTU SPOJIT S PŘÍPOJNICÍ HDP.

PRŮPUSNÉ PŘEVÉST VODIČI CYA ULŐŽENÍM V INST. TRUBKÁCH.

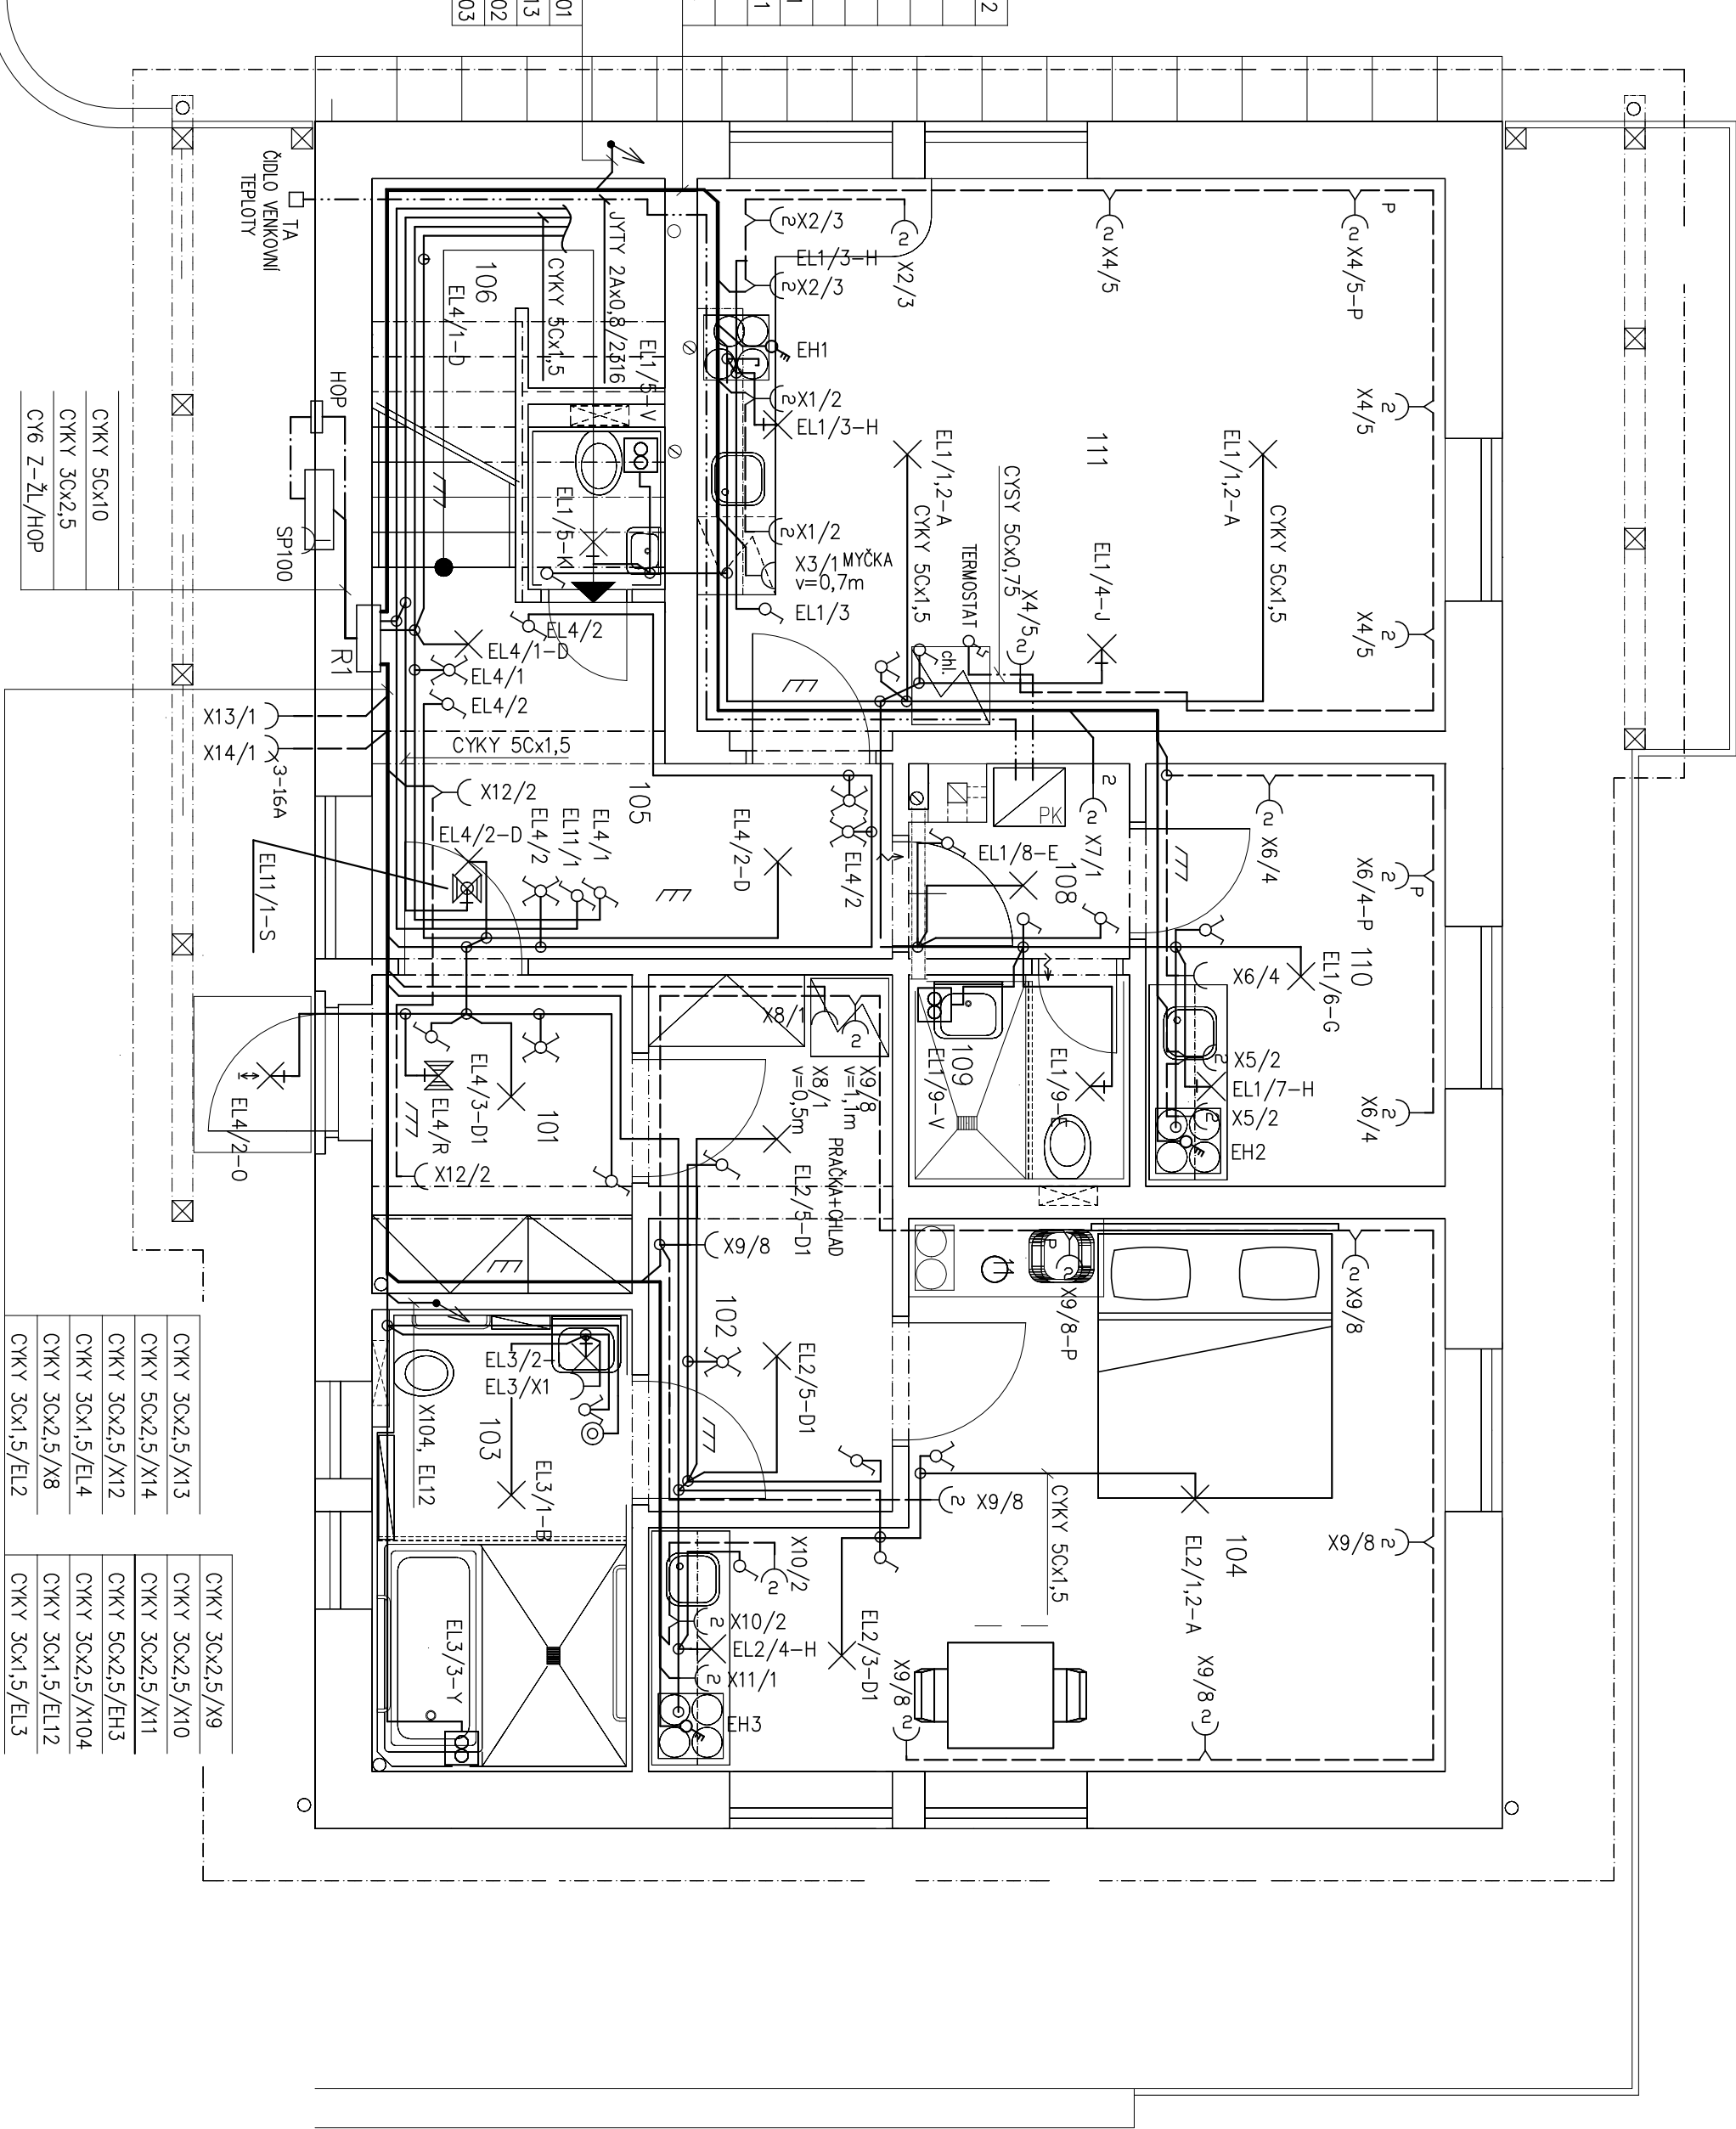

VÝPIS MÍSTNOSTI

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	ZÁDVEŘÍ
102	PŘEDSÍŇ
103	KOUPELNA
104	GARSONKA
105	CHODBA
106	SPALOVNĚ
107	ZÁCHOD
108	PŘEDSÍŇ
109	SOCIÁLNÍ ZÁŘÍZENÍ
110	ASISTENT
111	OBÝVACÍ KUCHNĚ

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

ZÁKLADNÍ: SAMOČINNÝM DOPLENĚNÍM OD ZDROJE V SOUSTAVĚ TN

ZVÝŠENÁ: DOPLNĚNÍM POSPOJOVÁNÍM (KOUPELNY)

DOPLNĚNÁ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: PRŮVODNÝM CHRÁNÍČEM

VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT		HLAVNĚNÝ PROJEKT		GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Ing. V. Špíchal		Ing. V. Špíchal		Ing. T. Fřiš			
INVESTOR: Pardubický kraj							
AKCE:				PROJEKTANT PROFESIE			
ÚSTAV SOCIÁLNÍ PĚČE ŽAMPACH, DOMOV POD HRADEM				ADBCO s.r.o.			
"Domky Ve Strání Žampach"				Komenského 726			
(chráněné bydlení pro klienty ÚSP)				560 02 Česká Třebová			
PROFESIE: ELEKTŘIN		OBJEKT: SO-01 "ADAM"		Č.ZAK. 13/2004		MĚŘÍTKO	
VÝKRES: symbolický schéma - SVĚTELNÉ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY V PŘÍZEMÍ		DATUM: 03/2004		MĚŘÍTKO: 1:50		Č.V. 1	