


LEGENDA ROZVODŮ:

- STUDENÁ PITNÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- STUDENÁ PITNÁ VODA STÁVAJÍCÍ
- TEPLÁ VODA STÁVAJÍCÍ
- CIRKULACE STÁVAJÍCÍ
- VODOVOD RŮŠENÝ

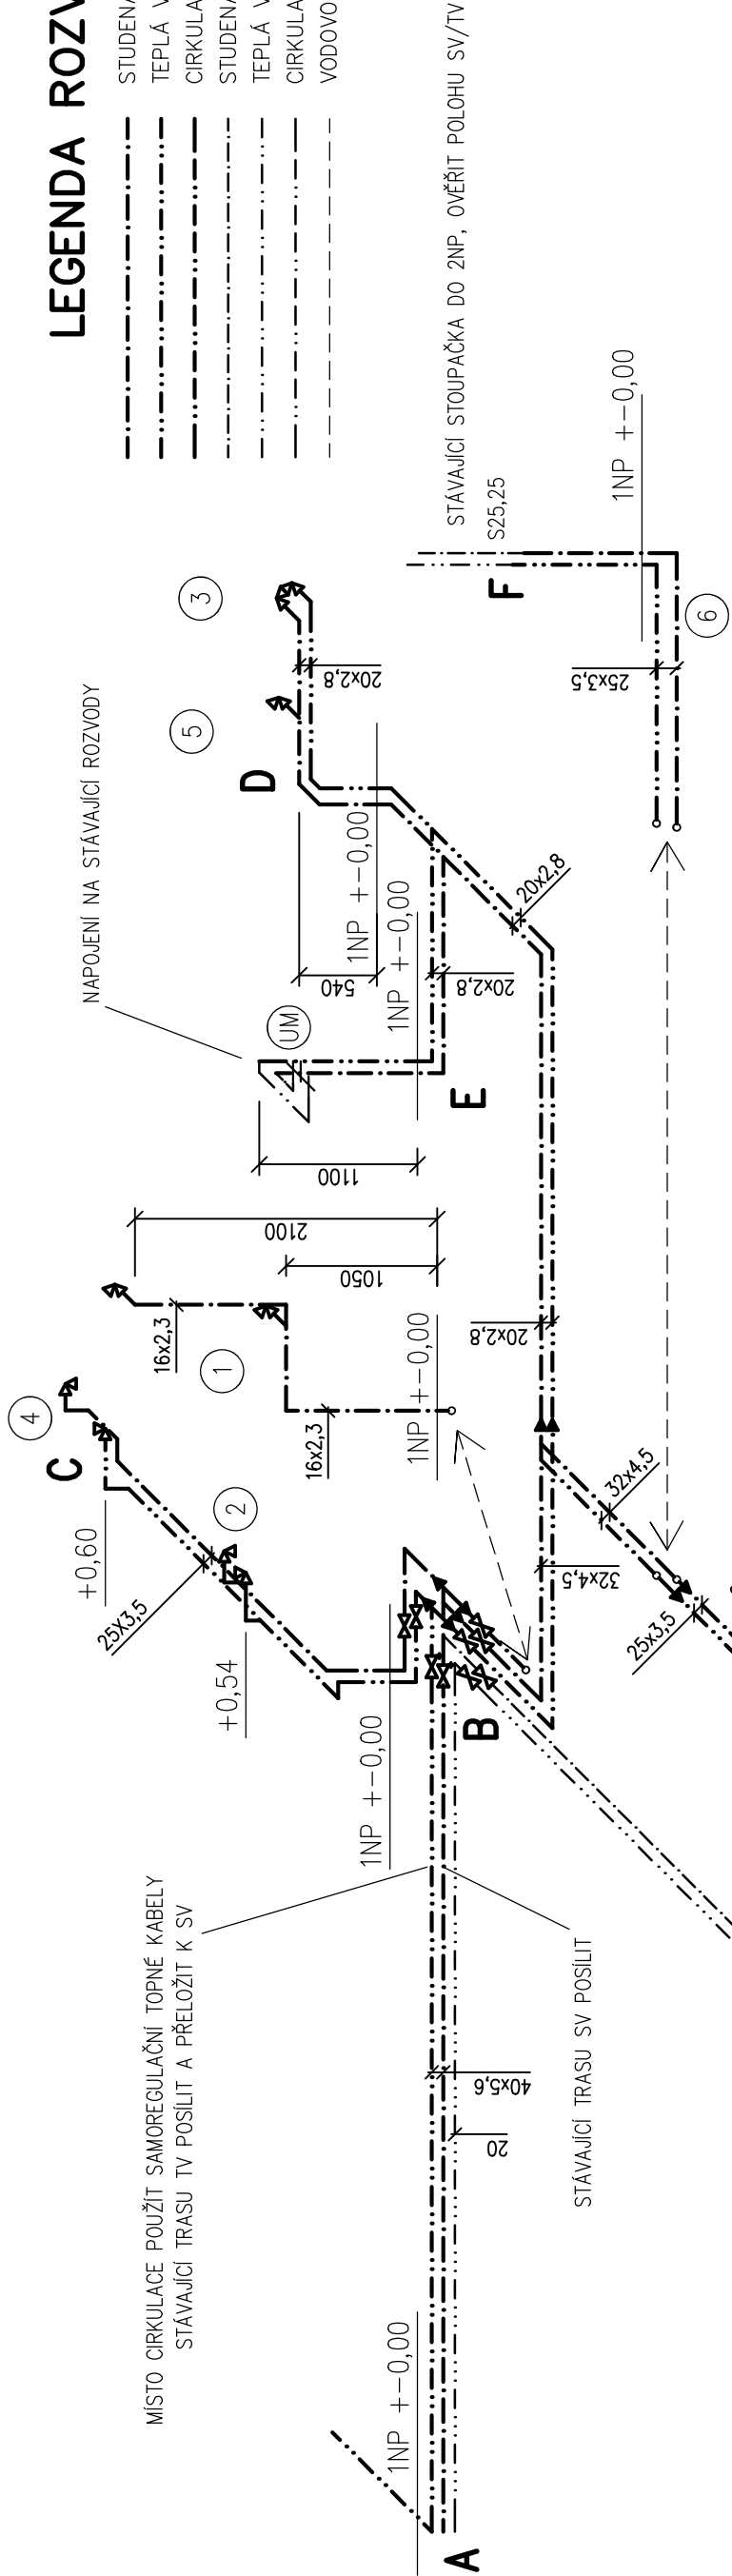



POZNÁMKY:

VEŠKERÉ LEŽATÉ ROZVODY V PODLAZE BUDOU Z POTRUBÍ S NIŽŠÍ ROZTAŽNOSTÍ, ROZVODY TEPLÉ VODY V PODLAZE BUDOU JAKO NÁHRADA ZA CIRKULACI OPATŘENY SAMOREGULAČNÍMI TOPNÝMI KABELY S VÝKONEM CCA 9W/M PRO UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY POTRUBÍ TEPLÉ VODY NA HODNOTĚ CCA 55°C A ŘÍDÍCÍM MODULEM. CELKOVÁ DĚLKA POTRUBÍ CCA 24,4 M, CELKOVÝ VÝKON KABELŮ CCA 0,22 kW.

VEŠKERÉ ROZVODY V PODLAZE, V DRÁŽKÁCH I V PŘEDSTĚNÁCH BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ DLE POPISU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SV A STUDNIČNÍ VODY PRO OBJEKT STÁJÍ



ZODPOVĚDNÝ PROJ. ZDENĚK ČÍŽ		VYPRACOVAL ZDENĚK ČÍŽ	HIP ING. TOMÁŠ FRIŠ	<div></div> <div>Zdeněk ČÍŽ</div> <div>autorizovaný technik</div> <div>projektování a inženýrská činnost</div> <div>Krátká 934, 563 01 Lanškroun, IČ 13563211</div> <div>mob. 604 343 761, e-mail: zdenek.ciz@tiscali.cz</div>	
INVESTOR		PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE			
GEN. PROJEKTANT		ING. TOMÁŠ FRIŠ, LIDICKÁ 125, Č. TŘEBOVÁ			
PROJEKT		DPH Žampach - rekonstrukce objektu DOMÁCNOST PRO SPECIALIZOVANOU SLUŽBU			
STAVEBNÍ OBJEKT					
ČÁST PD	D.1.4.2 TPS – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			ČÍSLO ZAKÁZKY 2020.2	
NÁZEV DOKUMENTU VODOVOD - AXONOMETRIE				FÁZE PROJEKTU DPS	PARE Č.
				MĚŘÍTKO 1:50	
				DATUM 11/2019	
				OZNAČENÍ DOKUMENTU D.1.4.2-2.51	